


# Niederspannungs-Wandlermessung

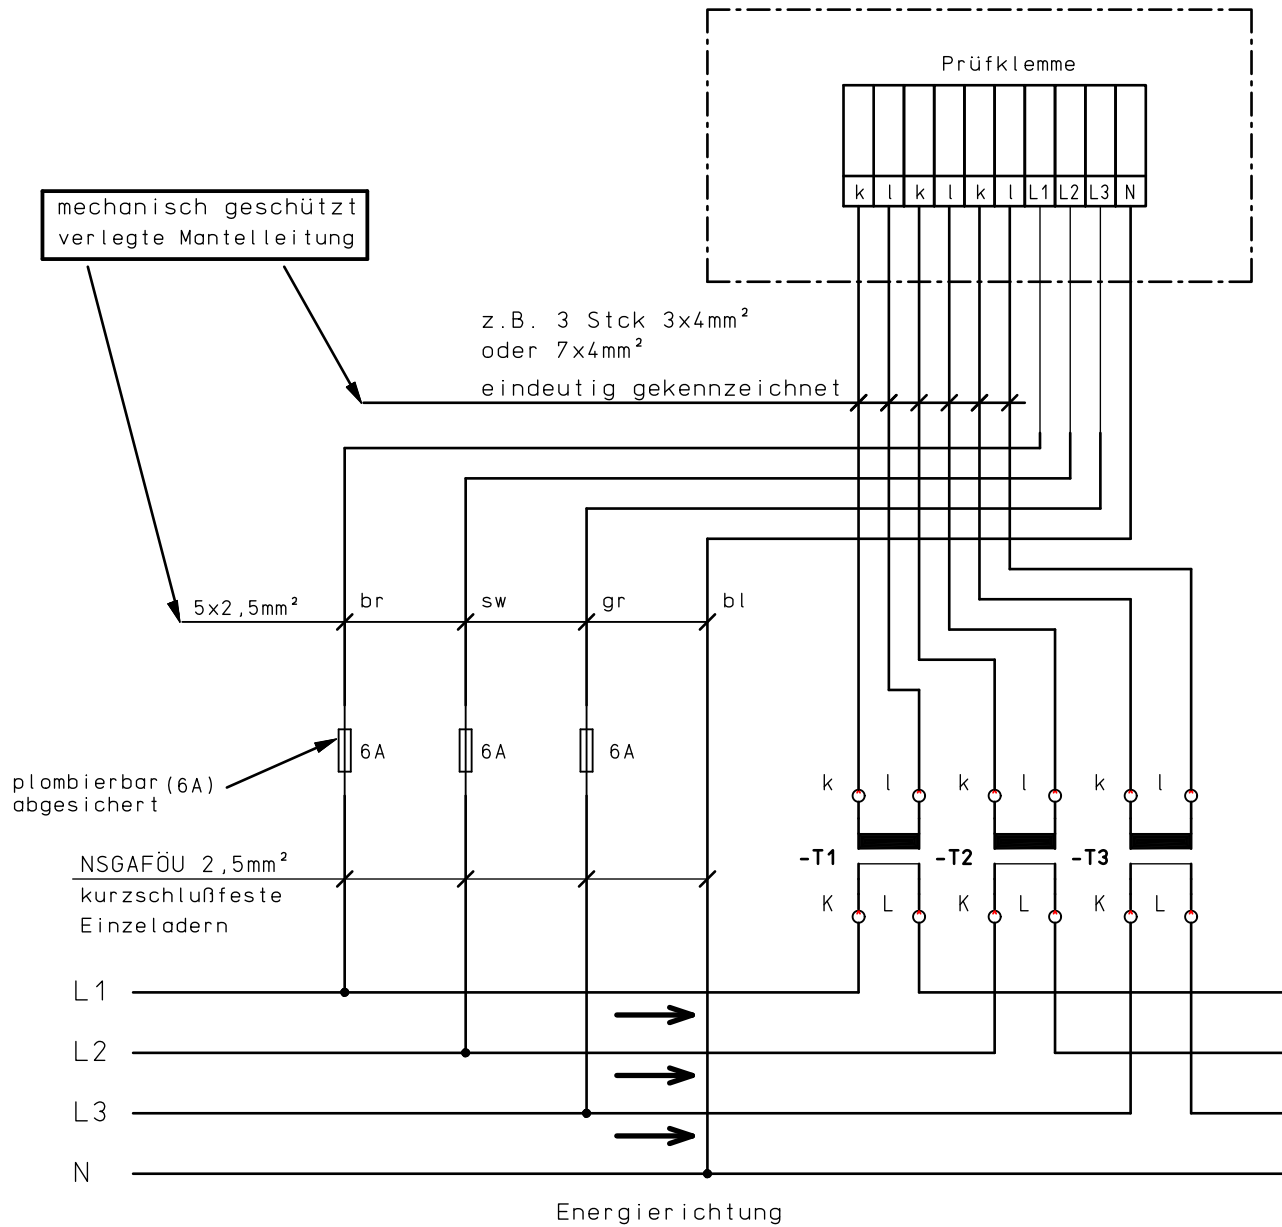

Zählerschrank mit Wechselplatte z.B.  
Fa. Seeliger  
Fa. Deppe

Bei Energieumsatz > 100.000 kWh/a

TAE  
NFN ————— J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm

Telefonnr. zur Zählerstandsfernabfrage ist auf der TAE-Dose zu vermerken.  
Es ist ein Halbmamtsberechtigter analoger Anschluß über TK-Anlage oder Telefonnetz zu ermöglichen.

Die Wandlersekundärleitungen sind ungeschnitten von den Wandlerklemmen bis zur Prüfklemme zu führen. Die Leitungsenden sind eindeutig und dauerhaft zu kennzeichnen, daß eine Verwechslung ausgeschlossen ist.

Wandleranlagen bitte rechtzeitig mit VNB absprechen !

Verbraucheranlage